DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/CISAMREC/2025 MEDIANTE O PA.015.CISAMREC.2025

Abaixo segue relação dos itens que foram analisados com suas respectivas marcas, modelos e fornecedores classificados provisoriamente em primeiro lugar, assim como os resultados obtidos e em anexo (Anexo I) as fotos dos itens.

Item	Descrição	Empresa	Modelo/marca ofertada	Parâmetros avaliados	Resultado
1	**Fralda descartável adulto tamanho P**, formato anatômico, de uso único, antialérgica. Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido, camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, medida da cintura de 70 cm a 90 cm e peso 30kg a 45kg (medidas aproximadas). Contorno de elástico reforçado em todo diâmetro da coxa, com barreiras altas para evitar vazamentos laterais, com 2 a 4 fios (lycra) de cada lado. Fitas adesivas duplas trilaminadas, com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis). As fraldas devem suportar o mínimo de 500 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel absorvente. **Embaladas em pacote com no máximo 10 unidades**. Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**	*FORTSEC CONFORT+*	Material: Aprovado Características: Aprovado Medidas: Aprovado Quantidade de líquido: Aprovado Pacote: Aprovado	**APROVADO**
2	**Fralda descartável adulto tamanho P,** formato anatômico, de uso único, antialérgica. Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido, camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, medida da cintura de 70 cm a 90 cm e peso 30kg a 45kg (medidas aproximadas). Contorno de elástico reforçado em todo diâmetro da coxa, com barreiras altas para evitar vazamentos laterais, com 2 a 4 fios (lycra) de cada lado. Fitas adesivas duplas trilaminadas, com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis). As fraldas devem suportar o mínimo de 500 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel absorvente. **Embaladas em pacote com no**	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**	*FORTSEC CONFORT+*	Material: Aprovado Características: Aprovado Medidas: Aprovado Quantidade de líquido: Aprovado Pacote: Aprovado	**APROVADO**

DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

	máximo 30 unidades. Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.				
3	**Fralda descartável adulto tamanho M,** formato anatômico, de uso único, antialérgica. Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido, camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, medida da cintura de 90 cm a 120 cm e peso 40kg a 75kg (medidas aproximadas). Contorno de elástico reforçado em todo diâmetro da coxa, com barreiras altas para evitar vazamentos laterais, com 2 a 4 fios (lycra) de cada lado. Fitas adesivas duplas trilaminadas, com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis). As fraldas devem suportar o mínimo de 500 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel absorvente. **Embaladas em pacote com no máximo 10 unidades.** Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**	*FORTSEC CONFORT+*	Material: Aprovado Características: Aprovado Medidas: Aprovado Quantidade de líquido: Aprovado Pacote: Aprovado	**APROVADO**
4	**Fralda descartável adulto tamanho M,** formato anatômico, de uso único, antialérgica. Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido, camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, medida da cintura de 90 cm a 120 cm e peso 40kg a 75kg (medidas aproximadas). Contorno de elástico reforçado em todo diâmetro da coxa, com barreiras altas para evitar vazamentos laterais, com 2 a 4 fios (lycra) de cada lado. Fitas adesivas duplas trilaminadas, com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis). As fraldas devem suportar o mínimo de 500 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel absorvente. **Embaladas em pacote com no máximo 30 unidades.** Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**	*FORTSEC CONFORT+*	Material: Aprovado Características: Aprovado Medidas: Aprovado Quantidade de líquido: Aprovado Pacote: Aprovado	**APROVADO**
5	**Fralda descartável adulto tamanho G,** formato anatômico, de uso único, antialérgica. Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido, camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, medida da cintura de 100	**JOHAN & STEFANI LTA**	*AFFECTION GERIATRIC A*	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Aprovado Quantidade de líquido: Reprovado	**REPROVADO – Motivo: Não apresenta camada de não tecido total (conforme imagem),**

DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

	cm a 150 cm e peso 70kg a 90kg (medidas aproximadas). Contorno de elástico reforçado em todo diâmetro da coxa, com barreiras altas para evitar vazamentos laterais, com 2 a 4 fios (lycra) de cada lado. Fitas adesivas duplas trilaminadas, com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis). As fraldas devem suportar o mínimo de 500 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel absorvente. **Embaladas em pacote com no máximo 10 unidades.** Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.			Pacote: Aprovado	**desta forma não tendo a proteção ao paciente em questão de assaduras; pouco absorvente, com esfarelamento e formação de grumos, o gel não absorve.**
6	**Fralda descartável adulto tamanho G,** formato anatômico, de uso único, antialérgica. Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido, camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, medida da cintura de 100 cm a 150 cm e peso 70kg a 90kg (medidas aproximadas). Contorno de elástico reforçado em todo diâmetro da coxa, com barreiras altas para evitar vazamentos laterais, com 2 a 4 fios (lycra) de cada lado. Fitas adesivas duplas trilaminadas, com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis). As fraldas devem suportar o mínimo de 500 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel absorvente. **Embaladas em pacote com no máximo 30 unidades.** Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.	**JOHAN & STEFANI LTA**	*AFFECTION GERIATRIC A*	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Aprovado Quantidade de líquido: Reprovado Pacote: Aprovado	**REPROVADO – Motivo: Não apresenta camada de não tecido total (conforme imagem), desta forma não tendo a proteção ao paciente em questão de assaduras; pouco absorvente, com esfarelamento e formação de grumos, o gel não absorve.**
7	**Fralda descartável adulto tamanho GG,** formato anatômico, de uso único, antialérgica. Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido, camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, medida da cintura acima 150 cm e peso acima 90kg (medidas aproximadas). Contorno de elástico reforçado em todo diâmetro da coxa, com barreiras altas para evitar vazamentos laterais, com 2 a 4 fios (lycra)	**JOHAN & STEFANI LTA**	*AFFECTION GERIATRIC A*	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Aprovado Quantidade de líquido: Reprovado Pacote: Aprovado	**REPROVADO – Motivo: Não apresenta camada de não tecido total (conforme imagem), desta forma não tendo a proteção ao paciente em**

	de cada lado. Fitas adesivas duplas trilaminadas, com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis). As fraldas devem suportar o mínimo de 500 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel absorvente. **Embaladas em pacote com no máximo 10 unidades.** Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.				**questão de assaduras; pouco absorvente, com esfarelamento e formação de grumos, o gel não absorve.**
8	**Fralda descartável adulto tamanho GG,** formato anatômico, de uso único, antialérgica. Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido, camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, medida da cintura acima 150 cm e peso acima 90kg (medidas aproximadas). Contorno de elástico reforçado em todo diâmetro da coxa, com barreiras altas para evitar vazamentos laterais, com 2 a 4 fios (lycra) de cada lado. Fitas adesivas duplas trilaminadas, com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis). As fraldas devem suportar o mínimo de 500 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel absorvente. **Embaladas em pacote com no máximo 30 unidades.** Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.	**JOHAN & STEFANI LTA**	*AFFECTION GERIATRIC A*	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Aprovado Quantidade de líquido: Reprovado Pacote: Aprovado	**REPROVADO – Motivo: Não apresenta camada de não tecido total (conforme imagem), desta forma não tendo a proteção ao paciente em questão de assaduras; pouco absorvente, com esfarelamento e formação de grumos, o gel não absorve.**
9	**Fralda descartável adulto tamanho XG/EG,** formato anatômico, de uso único, antialérgica. Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido, camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, medida da cintura acima 160 cm e peso acima 110kg (medidas aproximadas). Contorno de elástico reforçado em todo diâmetro da coxa, com barreiras altas para evitar vazamentos laterais, com 2 a 4 fios (lycra) de cada lado. Fitas adesivas duplas trilaminadas, com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis). As fraldas devem suportar o mínimo de 500 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel	**S SILPER COMERCIAL DIAMANTE LTDA**	*VITA PLUS SOFT*	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Reprovado Quantidade de líquido: Reprovado Pacote: Aprovado	**REPROVADO – Motivo: Não é absorvente, apresentou vazamento, inclusive vazamento do gel, as medidas não atendem ao solicitado, o peso não atende ao solicitado, houve**

DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

	absorvente. **Embaladas em pacote com no máximo 10 unidades.** Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.				**formação de grumos.**
10	**Fralda descartável adulto tamanho XG/EG,** formato anatômico, de uso único, antialérgica. Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido, camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, medida da cintura acima 160 cm e peso acima 110kg (medidas aproximadas). Contorno de elástico reforçado em todo diâmetro da coxa, com barreiras altas para evitar vazamentos laterais, com 2 a 4 fios (lycra) de cada lado. Fitas adesivas duplas trilaminadas, com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis). As fraldas devem suportar o mínimo de 500 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel absorvente. **Embaladas em pacote com no máximo 30 unidades.** Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.	**S SILPER COMERCIAL DIAMANTE LTDA**	*VITA PLUS SOFT*	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Reprovado Quantidade de líquido: Reprovado Pacote: Aprovado	**REPROVADO – Motivo: Não é absorvente, apresentou vazamento, inclusive vazamento do gel, as medidas não atendem ao solicitado, o peso não atende ao solicitado, houve formação de grumos.**
11	**Fralda descartável adulto tamanho XXG,** formato anatômico, de uso único, antialérgica. Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido, camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, medida da cintura acima 165 cm e peso acima 120kg (medidas aproximadas). Contorno de elástico reforçado em todo diâmetro da coxa, com barreiras altas para evitar vazamentos laterais, com 2 a 4 fios (lycra) de cada lado. Fitas adesivas duplas trilaminadas, com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis). As fraldas devem suportar o mínimo de 500 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel absorvente. **Embaladas em pacote com no máximo 10 unidades**. Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.	**JOHAN & STEFANI LTA**	*AFFECTION GERIATRIC A*	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Aprovado Quantidade de líquido: Reprovado Pacote: Aprovado	**REPROVADO – Motivo: Não apresenta camada de não tecido total (conforme imagem), desta forma não tendo a proteção ao paciente em questão de assaduras; pouco absorvente, com esfarelamento e formação de grumos, o gel não absorve.**
12	**Fralda descartável adulto tamanho XXG,** formato anatômico, de uso único, antialérgica. Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido,	**S SILPER COMERCIAL**	*VITALIDADE PREMIUM*	Material: Reprovado Características: Reprovado	**REPROVADO – Motivo: Não é absorvente,**

	camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, medida da cintura acima 165 cm e peso acima 120kg (medidas aproximadas). Contorno de elástico reforçado em todo diâmetro da coxa, com barreiras altas para evitar vazamentos laterais, com 2 a 4 fios (lycra) de cada lado. Fitas adesivas duplas trilaminadas, com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis). As fraldas devem suportar o mínimo de 500 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel absorvente. **Embaladas em pacote com no máximo 30 unidades.** Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.	**DIAMANTE LTDA**		Medidas: Reprovado Quantidade de líquido: Reprovado Pacote: Aprovado	**apresentou vazamento, inclusive vazamento do gel, as medidas não atendem ao solicitado, houve formação de grumos, o elástico não tem resistência.**
13	**Fralda descartável infantil tamanho P,** formato anatômico, de uso único, antialérgica. Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido, camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas no núcleo de celulose, com fita adesiva com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis).Contorno de elástico (lycra) nas pernas, com formato anatômico que acomodam-se sem deixar marcas e evitam vazamento. Peso 6kg até 7,5kg (medidas aproximadas). As fraldas devem suportar o mínimo de 200 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel absorvente. Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.	**S SILPER COMERCIAL DIAMANTE LTDA**	*ENZZO BABY*	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Reprovado Quantidade de líquido: Reprovado Pacote: Aprovado	**REPROVADO – Motivo: O peso apresentado na embalagem não atende ao solicitado em descritivo, pouco absorvível e o gel não absorve, apresentando vazamento.**
14	**Fralda descartável infantil tamanho M,** formato anatômico, de uso único, antialérgica. Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido, camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas no núcleo de celulose, com fita adesiva com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis).Contorno de elástico (lycra) nas pernas, com formato anatômico que acomodam-se sem deixar marcas e evitam vazamento. Peso 7,5kg até 9,5kg (medidas aproximadas). As fraldas devem suportar o mínimo de 200 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel absorvente. Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.	**S SILPER COMERCIAL DIAMANTE LTDA**	*ENZZO BABY*	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Aprovado Quantidade de líquido: Reprovado Pacote: Aprovado	**REPROVADO – Motivo: Pouco absorvível e o gel não absorve, apresentando vazamento, apresentou dobras no sistema abre e fecha, ao reposicionar o sistema abre e fecha o mesmo**

					apresenta rugosidade.
19	**Fralda Geriátrica Tamanho: P – PEQUENA.** Características: Cintura: 40 até 80 centímetros; Peso: 20 até 40 kg; Camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; Barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; Novo design com NÚCLEO de formato anatômico proporcionando maior conforto; Cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido. Proporcionando maior segurança e conforto; Apresentar Indicador de Umidade para maior praticidade. Composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade de absorção de no mínimo 800mL. Anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção. **Embaladas em pacote com no máximo 10 unidades.**	**S SILPER COMERCIAL DIAMANTE LTDA**	***DESCLASSIFICADO POR NÃO APRESENTAR AMOSTRAS PARA ANALISE.***	Material: Características: Medidas: Quantidade de líquido: Pacote:	***DESCLASSIFICADO POR NÃO APRESENTAR AMOSTRAS PARA ANALISE.***
20	**Fralda Geriátrica Tamanho: P – PEQUENA.** Características: Cintura: 40 até 80 centímetros; Peso: 20 até 40 kg; Camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; Barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; Novo design com NÚCLEO de formato anatômico proporcionando maior conforto; Cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido. Proporcionando maior segurança e conforto; **Apresentar Indicador de Umidade para maior praticidade.** Composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade de absorção de no mínimo 800mL. Anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção. **Embaladas em pacote com no máximo 30 unidades.**	**S SILPER COMERCIAL DIAMANTE LTDA**	***DESCLASSIFICADO POR NÃO APRESENTAR AMOSTRAS PARA ANALISE.***	Material: Características: Medidas: Quantidade de líquido: Pacote:	***DESCLASSIFICADO POR NÃO APRESENTAR AMOSTRAS PARA ANALISE.***
21	**Fralda Geriátrica Tamanho: M – MEDIA.** Características: Cintura: 70 até 120 centímetros;				

DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

	Peso: 40 até 70 kg; Camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; Barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; Novo design com NÚCLEO de formato anatômico proporcionando maior conforto; Cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido. Proporcionando maior segurança e conforto; **Apresentar Indicador de Umidade para maior praticidade.** Composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade de absorção de no mínimo 900mL. Anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção. **Embaladas em pacote com no máximo 10 unidades.**	**JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME**	*SENIOR LIFE*	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Reprovado Indicador de umidade: Aprovado Quantidade de líquido: Reprovado Pacote: Aprovado	**REPROVADO – Motivo: Não apresenta camada de não tecido total (conforme imagem), desta forma não tendo a proteção ao paciente em questão de assaduras; pouco absorvente, com esfarelamento e formação de grumos, o gel não absorve, não apresentou NÚCLEO de formato anatômico conforme solicitado em descritivo.**
22	**Fralda Geriátrica Tamanho: M – MEDIA.** Características: Cintura: 70 até 120 centímetros; Peso: 40 até 70 kg; Camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; Barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; Novo design com NÚCLEO de formato anatômico proporcionando maior conforto; Cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido. Proporcionando maior segurança e conforto; Apresentar Indicador de Umidade para maior praticidade. Composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade de absorção de no mínimo 900mL.	**JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME**	*SENIOR LIFE*	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Reprovado Indicador de umidade: Aprovado Quantidade de líquido: Reprovado Pacote: Aprovado	**REPROVADO – Motivo: Não apresenta camada de não tecido total (conforme imagem), desta forma não tendo a proteção ao paciente em questão de assaduras; pouco absorvente, com esfarelamento e formação de grumos, o**

	Anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção. **Embaladas em pacote com no máximo 30 unidades.**				**gel não absorve, não apresentou NÚCLEO de formato anatômico conforme solicitado em descritivo.**
23	**Fralda Geriátrica Tamanho: G – GRANDE.** Características: Cintura: 80 até 150 centímetros; Peso: 70 até 90 kg; Camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; Barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; Novo design com NÚCLEO de formato anatômico proporcionando maior conforto; Cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido. Proporcionando maior segurança e conforto; Apresentar Indicador de Umidade para maior praticidade. Composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade de absorção de no mínimo 1200mL. Anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção. **Embaladas em pacote com no máximo 10 unidades.**	**S SILPER COMERCIAL DIAMANTE LTDA**	*VITA PLUS*	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Reprovado Indicador de umidade: Reprovado Quantidade de líquido: Reprovado Pacote: Aprovado	**REPROVADO – Motivo: Não apresenta camada de não tecido total (conforme imagem), desta forma não tendo a proteção ao paciente em questão de assaduras; pouco absorvente, com esfarelamento e formação de grumos, o gel não absorve, apresentado vazamento ao colocar líquido, não apresentou NÚCLEO de formato anatômico conforme solicitado em descritivo.**
24	**Fralda Geriátrica Tamanho: G – GRANDE.** Características: Cintura: 80 até 150 centímetros; Peso: 70 até 90 kg; Camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; Barreiras mais altas proporcionando	**S SILPER COMERCIAL DIAMANTE LTDA**	*VITA PLUS*	Material: Reprovado Características: Reprovado	**REPROVADO – Motivo: Não apresenta camada de**

	muito mais segurança contra vazamentos laterais; Novo design com NÚCLEO de formato anatômico proporcionando maior conforto; Cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido. Proporcionando maior segurança e conforto; Apresentar Indicador de Umidade para maior praticidade. Composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade de absorção de no mínimo 1200mL. Anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção. **Embaladas em pacote com no máximo 30 unidades.**			Medidas: Reprovado Indicador de umidade: Reprovado Quantidade de líquido: Reprovado Pacote: Aprovado	**não tecido total (conforme imagem), desta forma não tendo a proteção ao paciente em questão de assaduras; pouco absorvente, com esfarelamento e formação de grumos, o gel não absorve, apresentado vazamento ao colocar líquido, não apresentou NÚCLEO de formato anatômico conforme solicitado em descritivo.**
25	**Fralda Geriátrica Tamanho: EG – EXTRAGRANDE.** Características: Cintura: 110 até 165 centímetros; Peso: Acima de 90 kg; Camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; Barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; Novo design com NÚCLEO de formato anatômico proporcionando maior conforto; Cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido. Proporcionando maior segurança e conforto; Apresentar Indicador de Umidade para maior praticidade. Composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade de absorção de no mínimo 1300mL. Anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção. **Embaladas em pacote com no máximo 10 unidades.**	**S SILPER COMERCIAL DIAMANTE LTDA**	*VITA PLUS SOFT*	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Reprovado Indicador de umidade: Reprovado Quantidade de líquido: Reprovado Pacote: Aprovado	**REPROVADO – Motivo: Não apresenta camada de não tecido total (conforme imagem), desta forma não tendo a proteção ao paciente em questão de assaduras; pouco absorvente, com esfarelamento e formação de grumos, o gel não**

					absorve, apresentado vazamento ao colocar líquido, não apresentou NÚCLEO de formato anatômico conforme solicitado em descritivo.
26	**Fralda Geriátrica Tamanho: EG – EXTRAGRANDE.** Características: Cintura: 110 até 165 centímetros; Peso: Acima de 90 kg; Camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; Barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; Novo design com NÚCLEO de formato anatômico proporcionando maior conforto; Cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido. Proporcionando maior segurança e conforto; Apresentar Indicador de Umidade para maior praticidade. Composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade de absorção de no mínimo 1300mL. Anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção. **Embaladas em pacote com no máximo 30 unidades.**	**S SILPER COMERCIAL DIAMANTE LTDA**	*VITA PLUS SOFT*	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Reprovado Indicador de umidade: Reprovado Quantidade de líquido: Reprovado Pacote: Aprovado	**REPROVADO – Motivo: Não apresenta camada de não tecido total (conforme imagem), desta forma não tendo a proteção ao paciente em questão de assaduras; pouco absorvente, com esfarelamento e formação de grumos, o gel não absorve, apresentado vazamento ao colocar líquido, não apresentou NÚCLEO de formato anatômico conforme solicitado em descritivo.**

DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

Durante a realização da análise técnica do material, foram avaliados todos os requisitos obrigatórios, conforme especificações editalícias, bem como a qualidade, segurança e eficácia dos materiais.

Deste modo, como membros da comissão técnica, no uso das atribuições que nos conferem, nos posicionamos pela aprovação dos itens 1, 2, 3 e 4, vez que atende ao solicitado em edital; e reprovação dos itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, vez que divergem ao solicitado conforme já especificado acima; e desclassificação dos itens 19 e 20 por não apresentarem as amostras para análise.

Seguindo resultado da análise, o Setor de Licitações do CISAMREC pode dar prosseguimento ao ***PE.010/CISAMREC/2025*** com a habilitação para os itens aprovados e desclassificação para os itens que foram reprovados conforme justificativa.

Criciúma, 09 de junho de 2025.

TUANI SCHWANCK PEREIRA
Acadêmica de Enfermagem – Funcionária do CISAMREC

LILIANA DIMER
Enfermeira do Município de Criciúma

LARA MEZARI GOMES
Farmacêutica do Município de Turvo

RAVENA PAVEI JACINTO
Enfermeira do Município de Treviso

GISELE SELAU DA SILVA
Técnica em Enfermagem do Município de Praia Grande

KARYNE MARIA ARCÊNEGO
Auxiliar Administrativo do Setor de Compras da Saúde do Município de Jacinto Machado.

DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ANEXO I

DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ITEM 1





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ITEM 2



DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ITEM 3





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ITEM 4



DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ITEM 5 e 6 (mesma amostra encaminhada)







DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ITEM 7 e 8 (mesma amostra encaminhada)





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	




DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	


ITEM 9 e 10 (mesma amostras encaminhada)





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

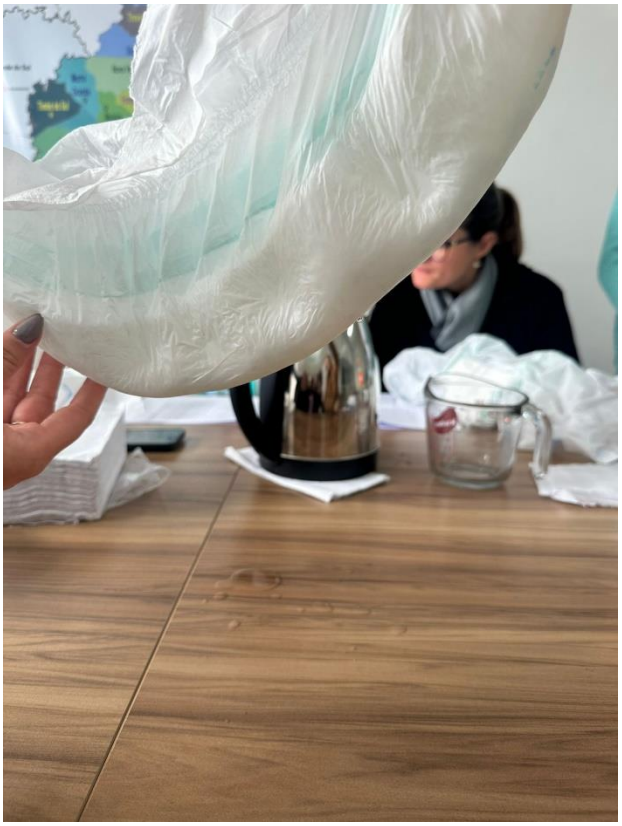

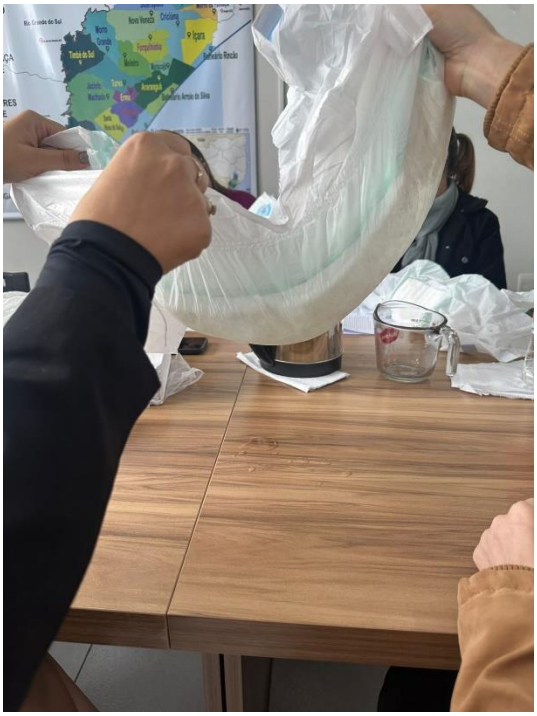

DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ITEM 11






DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	



DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ITEM 12



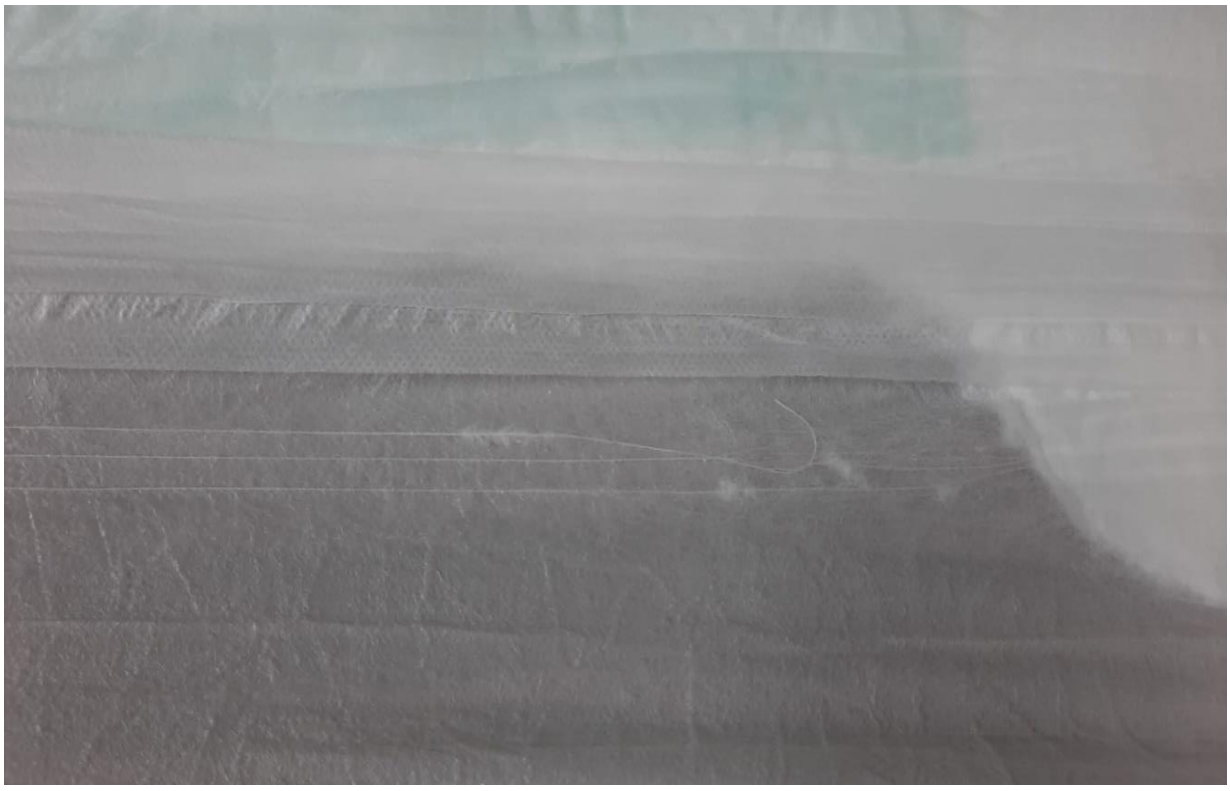

DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	



DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ITEM 13





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	



DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ITEM 14





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ITEM 21 e 22 (mesma amostra encaminhada)





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	



DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	



DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ITEM 23 e 24 (mesma amostra encaminhada)





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	



DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ITEM 25 e 26





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 09/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

