DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 16/07/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/CISAMREC/2025 MEDIANTE O PA.015.CISAMREC.2025

Abaixo segue relação dos itens que foram analisados com suas respectivas marcas, modelos e fornecedores classificados provisoriamente em primeiro lugar, assim como os resultados obtidos e em anexo (Anexo I) as fotos dos itens.

Item	Descrição	Empresa	Modelo/marca ofertada	Parâmetros avaliados	Resultado
5	**Fralda descartável adulto tamanho G,** formato anatômico, de uso único, antialérgica. Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido, camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, medida da cintura de 100 cm a 150 cm e peso 70kg a 90kg (medidas aproximadas). Contorno de elástico reforçado em todo diâmetro da coxa, com barreiras altas para evitar vazamentos laterais, com 2 a 4 fios (lycra) de cada lado. Fitas adesivas duplas trilaminadas, com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis). As fraldas devem suportar o mínimo de 500 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel absorvente. **Embaladas em pacote com no máximo 10 unidades.** Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.	**JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME**	Senior Life Plus – Fraldas para uso adulto	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Aprovada Quantidade de líquido: Aprovada Pacote: Aprovado	**REPROVADO –** Produto não apresenta camada de "tecido não tecido total", conforme solicitado em descritivo do edital, o que pode causar desconforto e assaduras no paciente.
19	**Fralda Geriátrica Tamanho: P – PEQUENA.** Características: Cintura: 40 até 80 centímetros; Peso: 20 até 40 kg; Camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; Barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; Novo design com NÚCLEO de formato anatômico proporcionando maior conforto; Cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido. Proporcionando maior segurança e conforto; Apresentar Indicador de Umidade para maior praticidade. Composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes, barreiras protetoras de fibras	**LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA**	POPfral - Longevitá	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Aprovada Quantidade de líquido: Aprovada Pacote: Aprovado	**REPROVADO –** Produto não apresenta camada de "tecido não tecido total", conforme solicitado em descritivo do edital, o que pode causar desconforto e assaduras no paciente. Inclusive a fralda não suportou o

	de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade de absorção de no mínimo 800mL. Anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção. **Embaladas em pacote com no máximo 10 unidades.**				volume de 800mL, conforme descritivo, sem extravasamento de líquido; e em sua composição não está indicado a presença de "aloe vera".
20	**Fralda Geriátrica Tamanho: P – PEQUENA.** Características: Cintura: 40 até 80 centímetros; Peso: 20 até 40 kg; Camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; Barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; Novo design com NÚCLEO de formato anatômico proporcionando maior conforto; Cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido. Proporcionando maior segurança e conforto; **Apresentar Indicador de Umidade para maior praticidade.** Composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade de absorção de no mínimo 800mL. Anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção. **Embaladas em pacote com no máximo 30 unidades.**	**PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	MasterSoft – SUPER ABSORCION	Material: Aprovado Características: Reprovado Medidas: Aprovado Quantidade de líquido: Aprovado Pacote: Aprovado	**REPROVADO** – Produto apresentou falha no indicador de umidade, onde, após testar com o líquido morno o mesmo não alterou a coloração para indicar a umidade.
21	**Fralda Geriátrica Tamanho: M – MEDIA.** Características: Cintura: 70 até 120 centímetros; Peso: 40 até 70 kg; Camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; Barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; Novo design com NÚCLEO de formato anatômico proporcionando maior conforto; Cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido. Proporcionando maior segurança e conforto; **Apresentar Indicador de Umidade para maior praticidade.** Composição:	**LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA**	POPfral - Longevitá	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Aprovada Quantidade de líquido: Aprovada Pacote: Aprovado	**REPROVADO** – Produto não apresenta camada de "tecido não tecido total", conforme solicitado em descritivo do edital, o que pode causar desconforto e assaduras no paciente.

	camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade de absorção de no mínimo 900mL. Anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção. **Embaladas em pacote com no máximo 10 unidades.**				Inclusive a fralda não suportou o volume de 900mL, conforme descritivo, sem extravasamento de líquido; e em sua composição não está indicado a presença de "aloe vera".
22	**Fralda Geriátrica Tamanho: M – MEDIA.** Características: Cintura: 70 até 120 centímetros; Peso: 40 até 70 kg; Camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; Barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; Novo design com NÚCLEO de formato anatômico proporcionando maior conforto; Cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido. Proporcionando maior segurança e conforto; Apresentar Indicador de Umidade para maior praticidade. Composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade de absorção de no mínimo 900mL. Anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção. **Embaladas em pacote com no máximo 30 unidades.**	**LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA**	POPfral - Longevitá	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Aprovada Quantidade de líquido: Aprovada Pacote: Aprovado	**REPROVADO –** Produto não apresenta camada de "tecido não tecido total", conforme solicitado em descritivo do edital, o que pode causar desconforto e assaduras no paciente. Inclusive a fralda não suportou o volume de 900mL, conforme descritivo, sem extravasamento de líquido; e em sua composição não está indicado a presença de "aloe vera".
25	**Fralda Geriátrica Tamanho: EG – EXTRAGRANDE.** Características: Cintura: 110 até 165 centímetros; Peso: Acima de 90 kg;	**LA VITTA PRODUTOS**	POPfral - Longevitá	Material: Reprovado	**REPROVADO –** Produto não suportou

	Camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; Barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; Novo design com NÚCLEO de formato anatômico proporcionando maior conforto; Cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido. Proporcionando maior segurança e conforto; Apresentar Indicador de Umidade para maior praticidade. Composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade de absorção de no mínimo 1300mL. Anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção. **Embaladas em pacote com no máximo 10 unidades.**	**HIGIENICOS LTDA**		Características: Reprovado Medidas: Aprovada Quantidade de líquido: Aprovada Pacote: Aprovado	o volume de 1300mL, conforme descritivo, sem extravasamento de líquido; houve formação de grumos na fralda; e em sua composição não está indicado a presença de "aloe vera".
26	**Fralda Geriátrica Tamanho: EG – EXTRAGRANDE.** Características: Cintura: 110 até 165 centímetros; Peso: Acima de 90 kg; Camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; Barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; Novo design com NÚCLEO de formato anatômico proporcionando maior conforto; Cobertura interior de não tecido, que oferece maior conforto, com aloe vera, tonando a cobertura macia ao toque na pele; Camada externa toque suave dando maciez ao produto com aparência de tecido. Proporcionando maior segurança e conforto; Apresentar Indicador de Umidade para maior praticidade. Composição: camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação, capacidade de absorção de no mínimo 1300mL. Anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção. **Embaladas em pacote com no máximo 30 unidades.**	**LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA**	POPfral - Longevitá	Material: Reprovado Características: Reprovado Medidas: Aprovada Quantidade de líquido: Aprovada Pacote: Aprovado	**REPROVADO –** Produto não suportou o volume de 1300mL, conforme descritivo, sem extravasamento de líquido; houve formação de grumos na fralda; e em sua composição não está indicado a presença de "aloe vera".

Durante a realização da análise técnica do material, foram avaliados todos os requisitos obrigatórios, conforme especificações editalícias, bem como a qualidade, segurança e eficácia dos materiais.

Deste modo, como membros da comissão técnica, no uso das atribuições que nos conferem, nos posicionamos pela reprovação dos itens 5, 19, 20, 21, 22, 25 e 26, vez que divergem ao solicitado conforme já especificado a cima.

DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 16/07/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

Seguindo resultado da análise, o Setor de Licitações do CISAMREC pode dar prosseguimento ao ***PE.010/CISAMREC/2025*** com a habilitação para os itens aprovados e desclassificação para os itens que foram reprovados conforme justificativa.

Criciúma, 16 de julho de 2025.

TUANI SCHWANCK PEREIRA
Acadêmica de Enfermagem – Funcionária do CISAMREC

LARA MEZARI GOMES
Farmacêutica do Município de Turvo

RAVENA PAVEI JACINTO
Enfermeira do Município de Treviso

KARYNE MARIA ARCÊNEGO
Auxiliar Administrativo do Setor de Compras da Saúde do Município de Jacinto Machado

GISELE SELAU DA SILVA
Técnica de Enfermagem do Município de Praia Grande

ALINE NEVES BONETTI
Farmacêutica do Município de Criciúma

DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 16/07/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ANEXO I – FOTOS DOS ITENS

DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 16/07/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ITEM 5







DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 16/07/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	


ITEM 19







DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 16/07/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

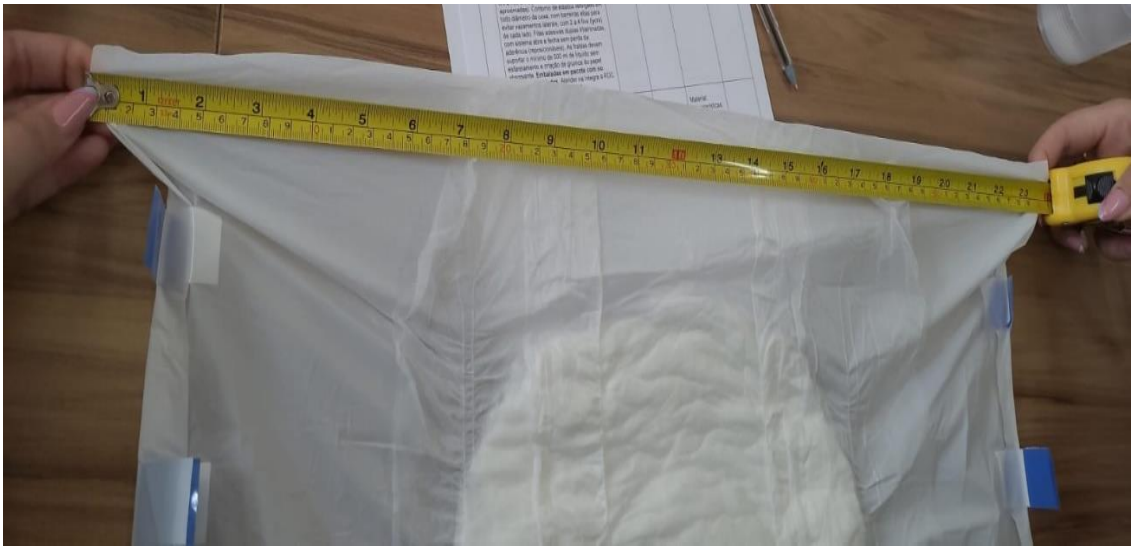



DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 16/07/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	



DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 16/07/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ITEM 20







DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 16/07/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 16/07/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 16/07/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ITEM 21







DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 16/07/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 16/07/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ITEM 22





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 16/07/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

ITEM 25 e 26 – Fornecedor encaminhou a mesma amostra para ambos itens



DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 16/07/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	









DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 16/07/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 16/07/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 010/2025 – Fraldas Descartáveis, mediante PA.015.CISAMREC.2025	

